

dne **27. 5. 2026** od **7:15** do **17:45** hodin

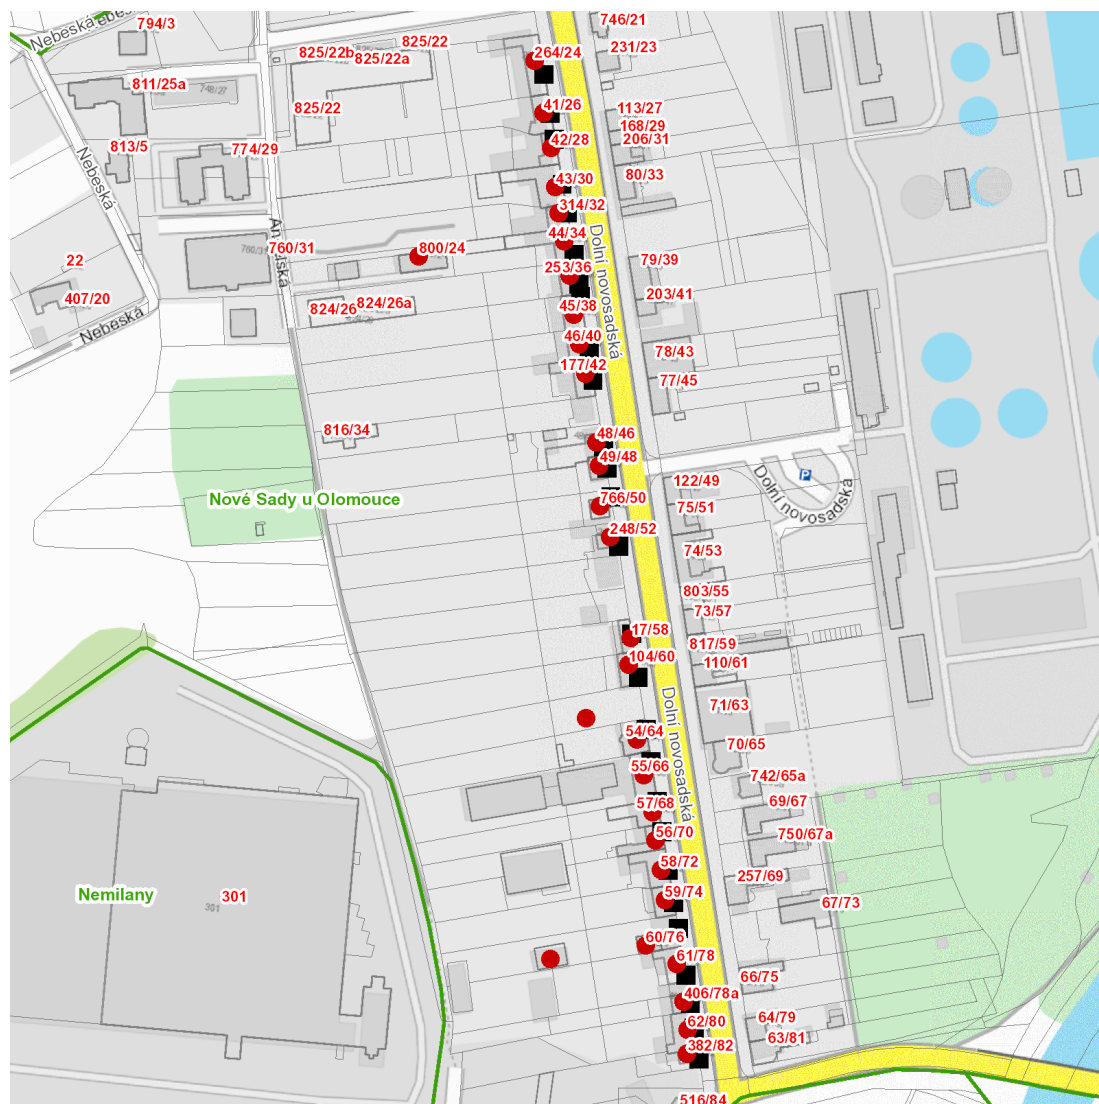
Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:**Olomouc (okres Olomouc)**část obce **Nové Sady****Andělská: č. o. 24****Dolní novosadská: č. o. 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 78a, 80, 82**kat. území **Nové Sady u Olomouce (kód 710814): parcelní č. 197/2, 1138**

UPOZORNĚNÍ

Dotčené zařízení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařízení pod napětím, a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku. | Provozovatelé výroben elektřiny jsou povinni zajistit přerušení dodávky elektřiny z výroby do vypnutého úseku distribuční soustavy.

NEJDE VÁM ELEKTŘINA...

TIP: Registrujte se zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba a informace o odstávkách elektřiny budete dostávat e-mailem nebo SMS. U poruch zasíláme SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek. | Aktuální stav dodávek elektřiny na konkrétní adrese zjistíte snadno, rychle a bez registrace na portále **Bez Štávy** (www.bezstavy.cz).

dne 27. 5. 2026 od 7:15 do 17:45 hodin**Orientační mapový podklad odstávkou dotčených lokalit****VYSVĚTLIVKY**

- – adresy dotčené odstávkou elektřiny
- – místa připojení k elektrické síti dotčená odstávkou

INFORMACE ZASLÁNA

IDDS: kazbzri (Statutární město Olomouc)